



23212050430
有效期至: 2029年08月30日

样品
受检
样品
报告

检测报告

240223-005-GM01

末梢水

环投供水有限公司东部分公司

饮用水

2024年02月23日



1. 来源

2. 无签

3. 样品

4. 告》内

5. 特殊

6. 件、检

7. 及商

8. 告期
果不

地址:

邮编:

电话:



1. 基本情况

委托单位	名称
	地址
	联系人
采(送)样信息	采(送)样单位
	采(送)样人
	采样类型
样品信息	收样单位
	收样人
检测信息	检测项目及检测方法
	评价标准
	检测人员
	检测时间
检测结果及评价	检测结果
	结果评价

编制: 罗玲

签发: 刘昌


检测技术
240228
服务有限公司
-005-GM01
公司
自来
自
3
203039236
2024
.02.01
林旺
大道四海
塑料瓶、玻璃瓶、
清液体
202
.02.01
402
9601GM03
00mL
设备
49-20
昌晓红
薛春正仁、
《GB
749-2022
23

2.

检测项目及标准

序号	检测项目	标准	单位
1	总大肠菌群	《生活饮用水卫生标准》	(MPN/100)
2	大肠埃希氏菌	《生活饮用水卫生标准》	(CFU/mL)
3	菌落总数	《生活饮用水卫生标准》	(mg/L)
4	砷	《生活饮用水卫生标准》	(mg/L)
5	镉	《生活饮用水卫生标准》	(mg/L)
6	铬 (六价)	《生活饮用水卫生标准》	(mg/L)
7	铅	《生活饮用水卫生标准》	(mg/L)
8	汞	《生活饮用水卫生标准》	(mg/L)
9	氟化物	《生活饮用水卫生标准》	(mg/L)
10	氰化物	《生活饮用水卫生标准》	(mg/L)
11	硝酸盐 (以N计)	《生活饮用水卫生标准》	(mg/L)
12	三氯甲烷	《生活饮用水卫生标准》	(mg/L)
13	一氯二溴甲烷	《生活饮用水卫生标准》	(mg/L)

序号	检测
14	二
15	三
16	三
17	二
18	三
19	亚
20	泉
21	
22	海
23	莫
24	肉
25	
26	
27	

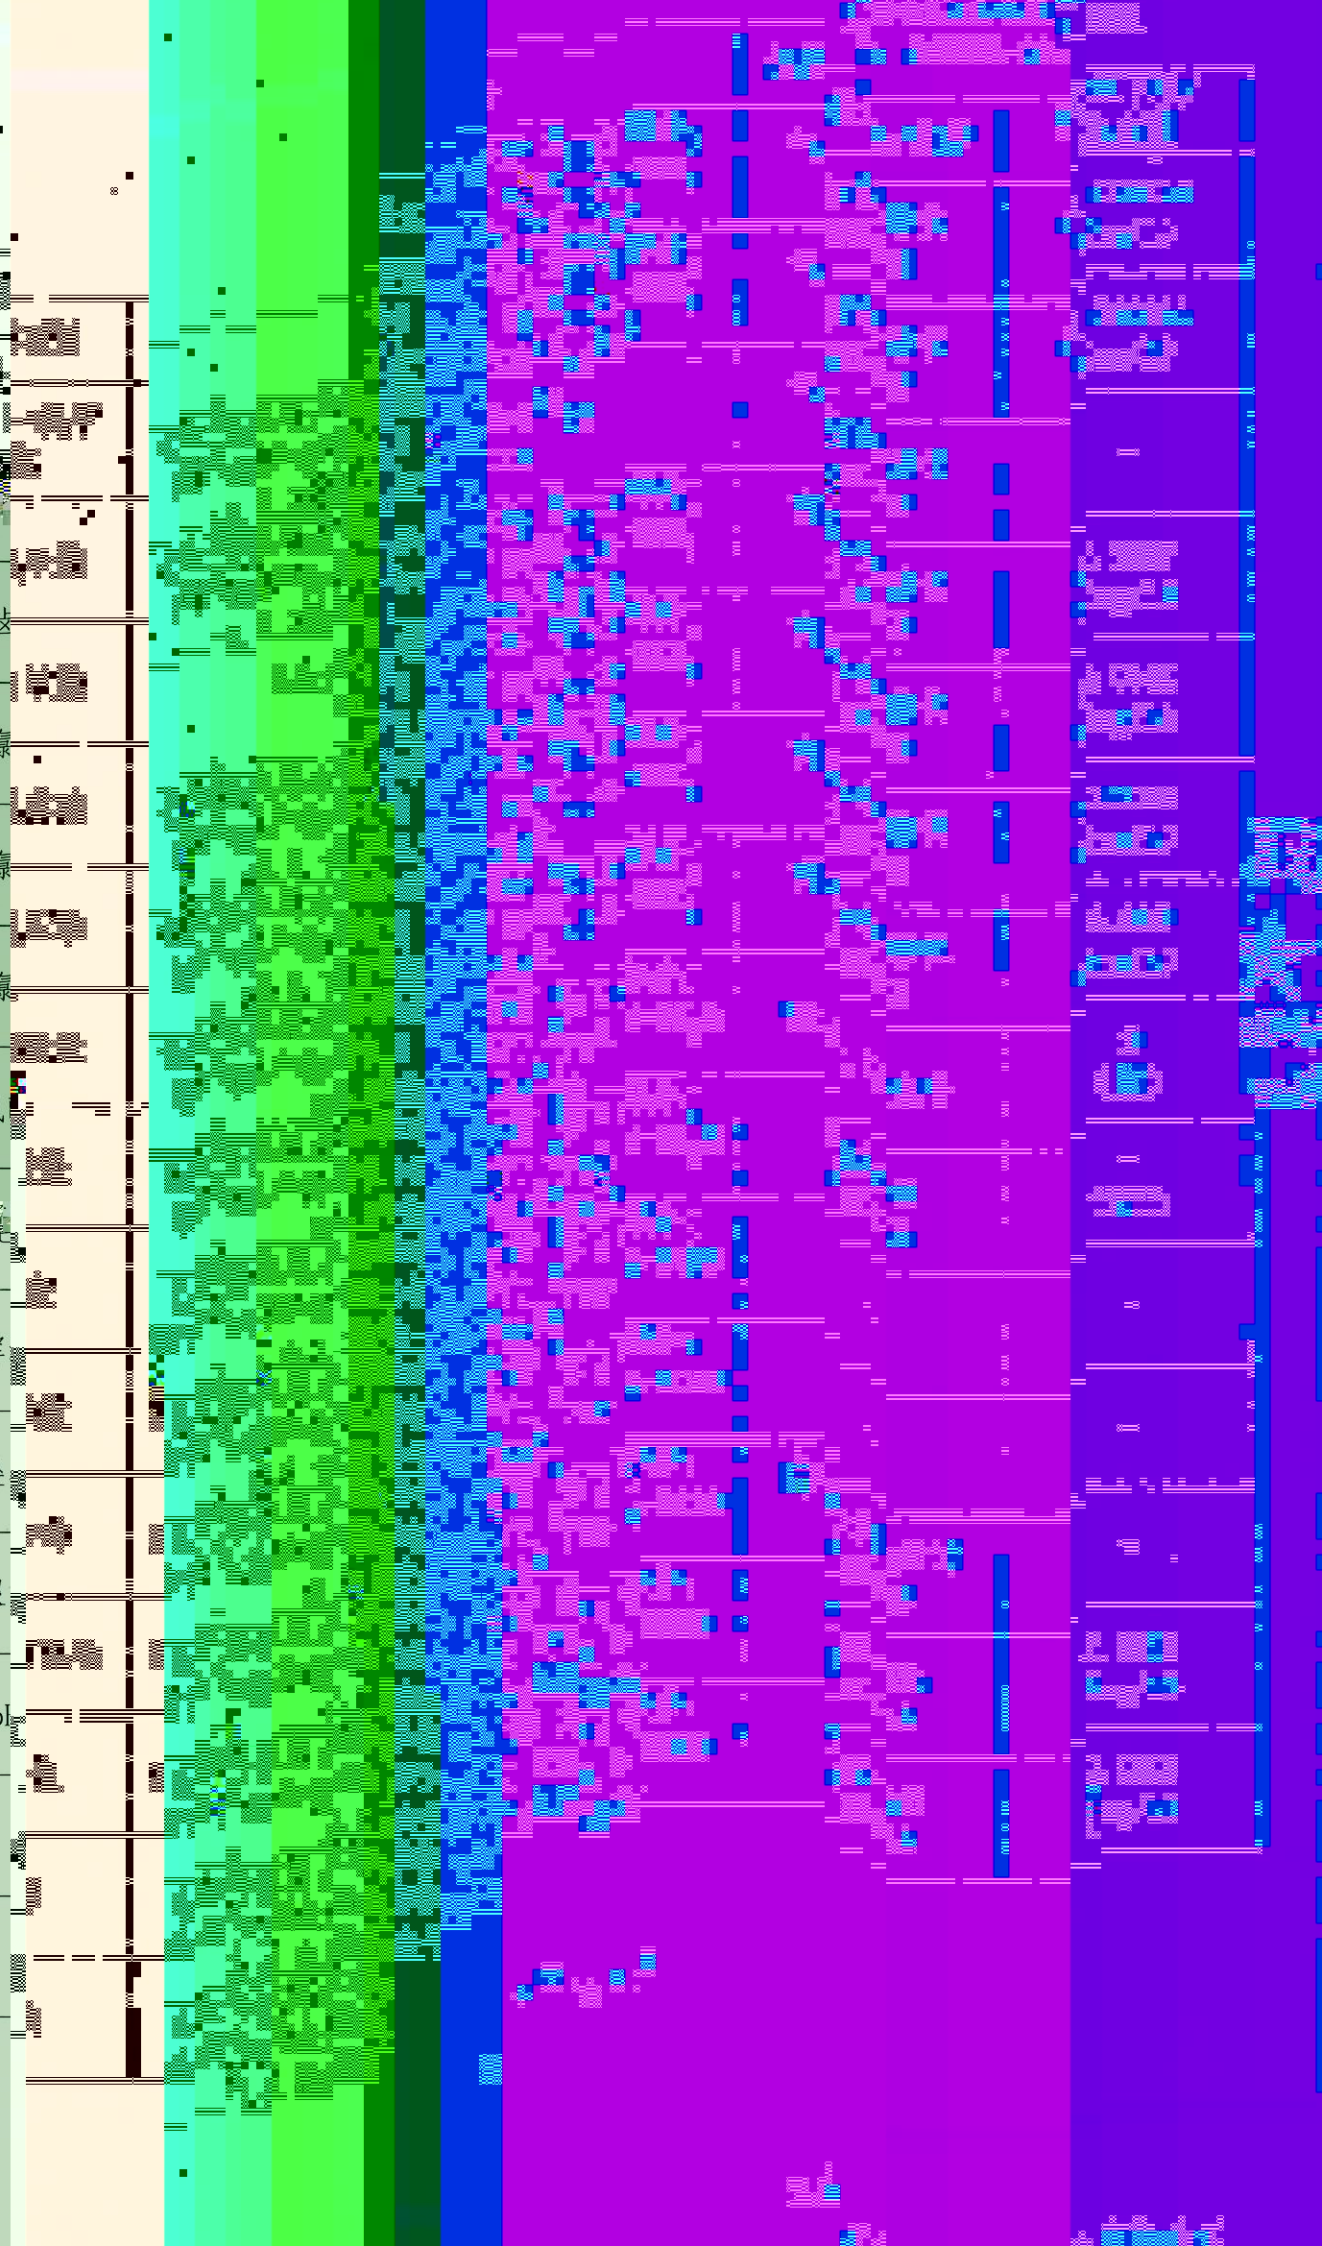

序号	检测项目
28	锰
29	铜
30	锌
31	氯化物
32	硫酸盐
33	溶解性固体
34	总硬度 CaCO ₃
35	高锰酸数 (以1升计)
36	氨 (以1升计)
37	总α放
38	总β放
39	游离氯
40	二氧化氯

28	0.02
29	0.02
30	0.02
31	0.02
32	0.02
33	0.02
34	0.02
35	0.02
36	0.02
37	0.02
38	0.02
39	0.02
40	0.02

3. 检测结果

表 3

序号	检测项目	单位	检测结果	结论
1	总大肠菌群	MPN/100mL		
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL		
3	菌落总数	CFU/mL		
4	砷	mg/L		
5	镉	mg/L		
6	铬(六价)	mg/L		
7	铅	mg/L		
8	汞	mg/L		
9	氰化物	mg/L		
10	氟化物	mg/L		
11	硝酸盐(以 N 计)	mg/L		
12	三氯甲烷	mg/L		
13	一氯二溴甲烷	mg/L		
14	二氯一溴甲烷	mg/L		
15	三溴甲烷	mg/L		



序	标准值	检测结果	结果判定
1	化合物中各物的实测其各自限值之和不超过 1	0.241	合格
1	0.05	< 0.0037	合格
18	0.1	< 0.0044	合格
19	0.7	0.170	合格
20	0.7	0.284	合格
21	15	< 5	合格
22	1	0.153	合格
23	臭、异味	无臭、异味	合格
24	无	无	合格
25	5~8.5	7.59	合格
26	0.2	0.0450	合格
27	0.3	0.0031	合格
28	0.1	0.0029	合格
29	0.0	0.00105	合格
30	0.0	0.0044	合格
31	50	7.32	合格

序号	检测项目	单位
32	硫酸盐	mg/L
33	溶解性总固	mg/L
34	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L
35	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L
36	氨 (以 N 计)	mg/L
37	总 α 放射	Bq/L
38	总 β 放射	Bq/L
39	游离氯	mg/L
40	二氧化氯	mg/L
备注	1. “-” 表示无该项或无物 2. 数据前标有“<”表示检测	

